


# Радиус эффективного теплоснабжения Котельные Бани, Дома Культуры, БМК-7,5, МИС

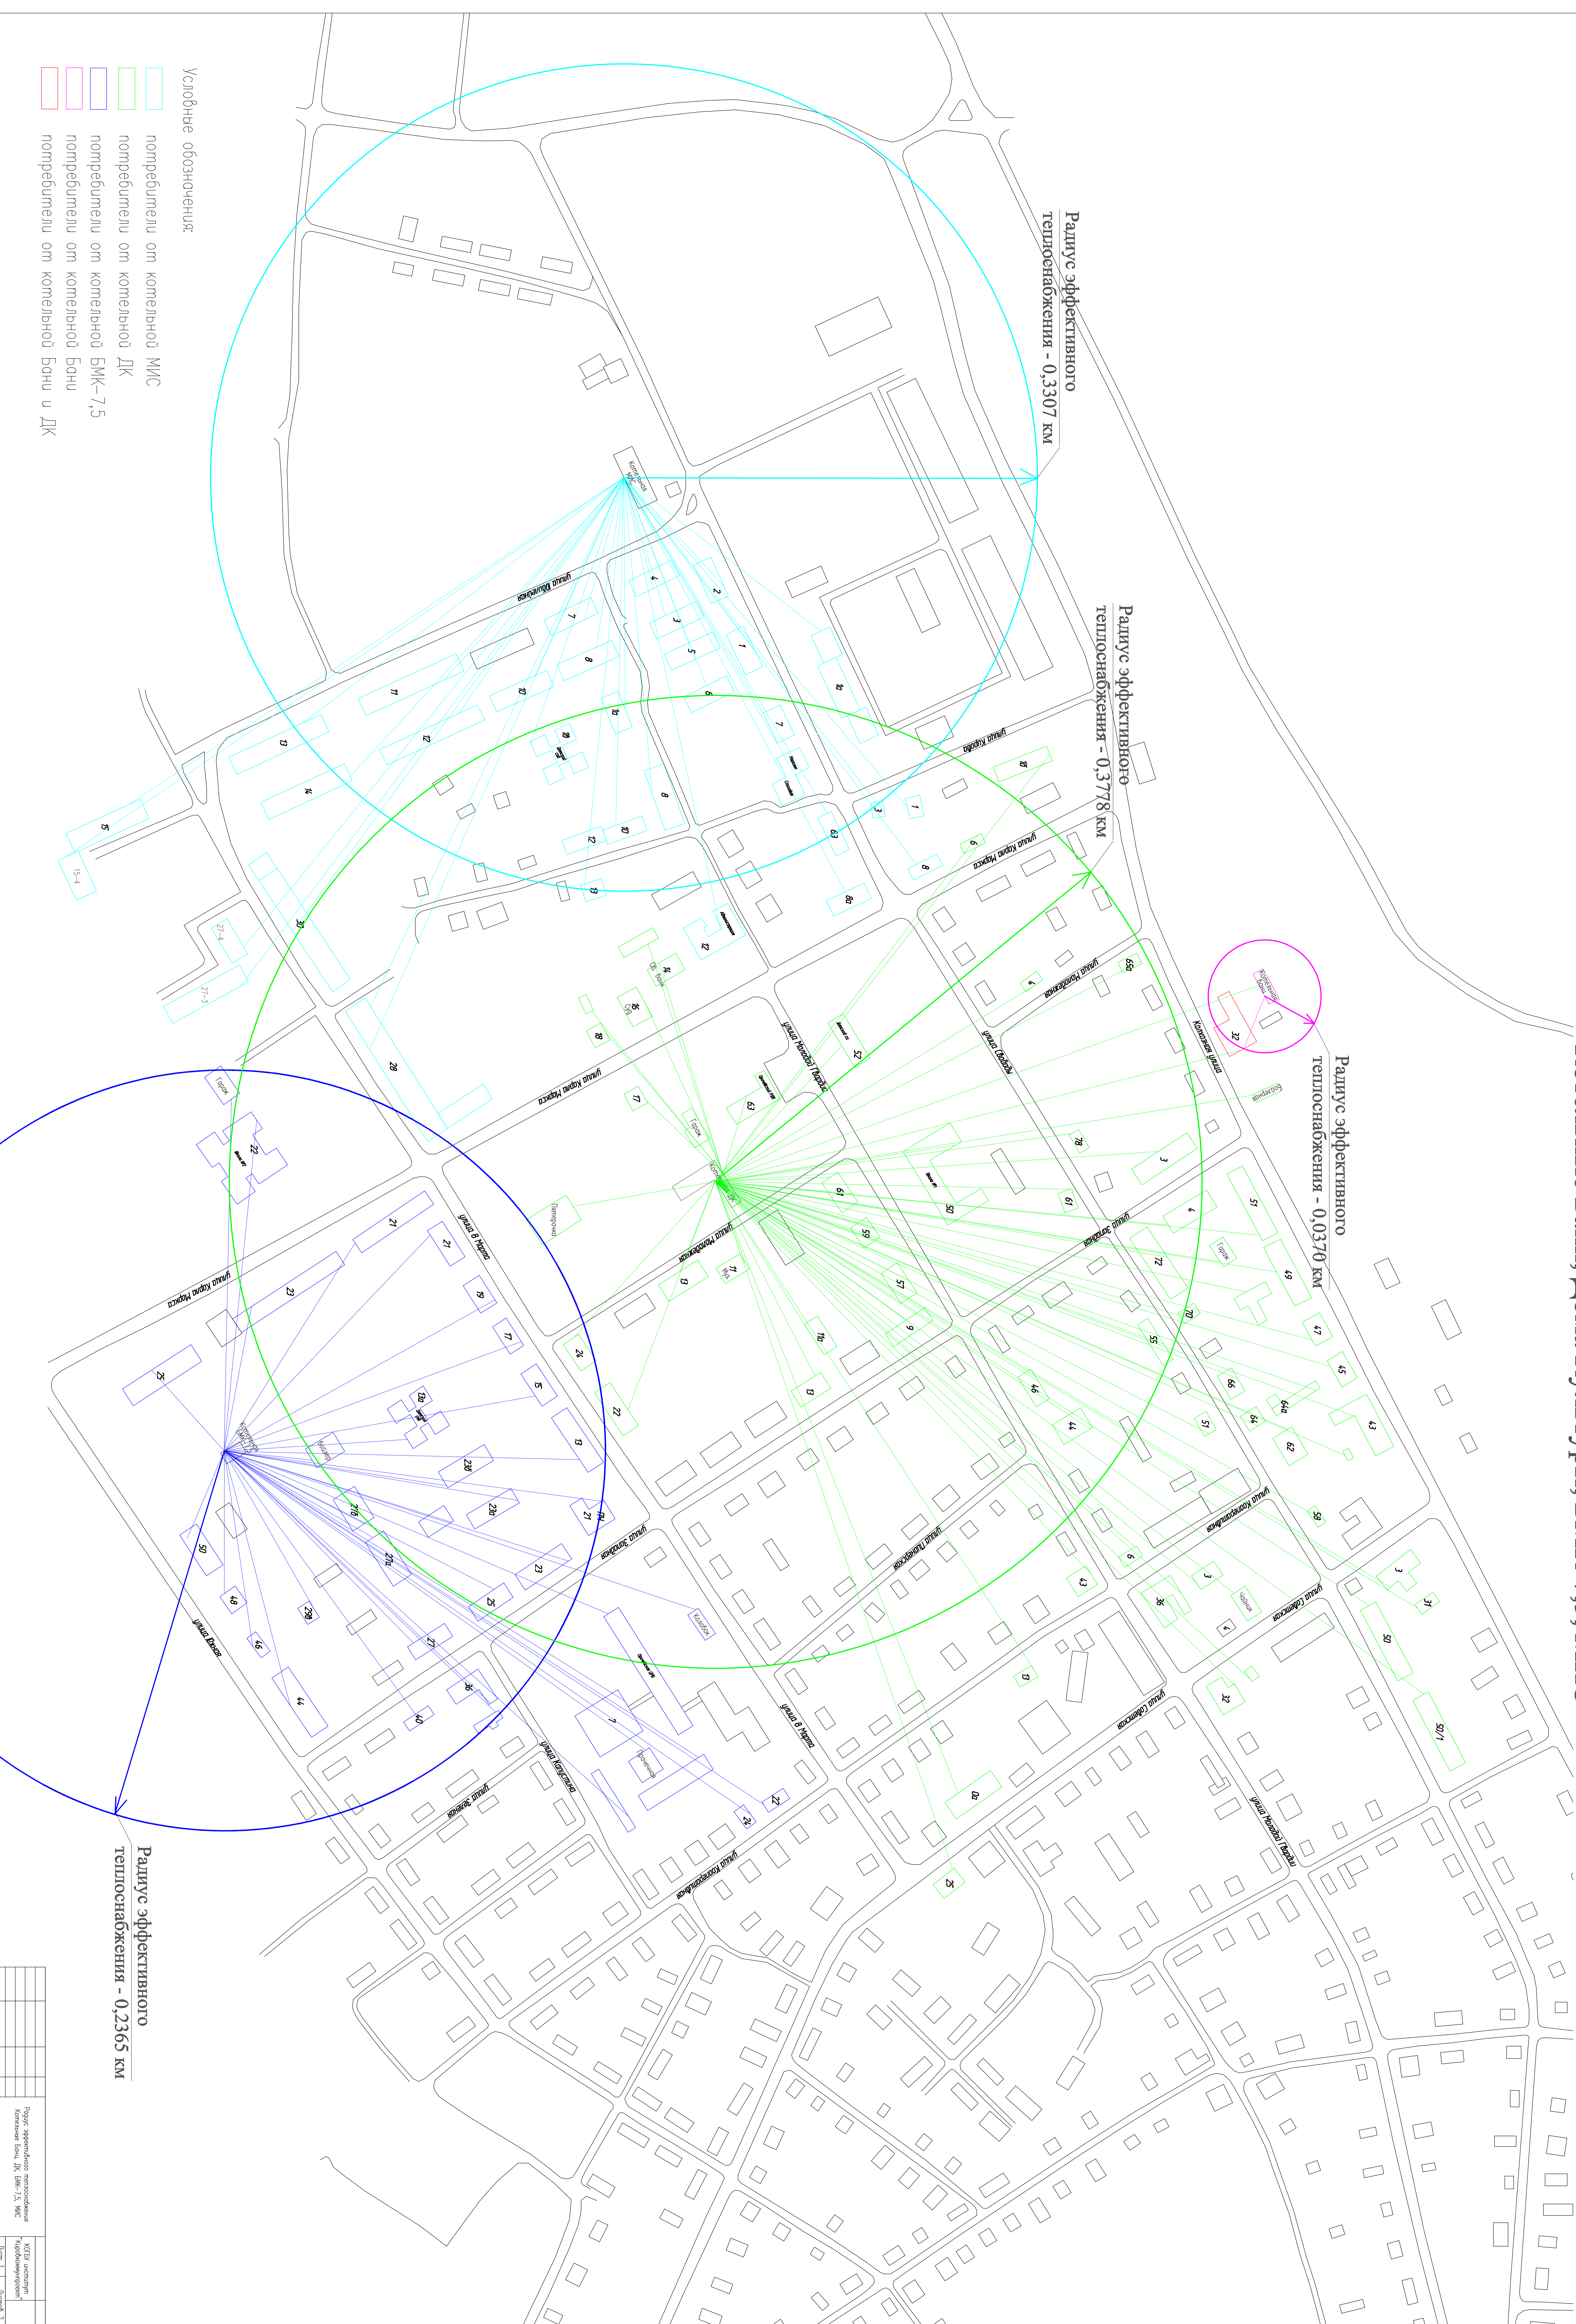

Радиус эффективного  
теплоснабжения - 0,3307 км

Радиус эффективного  
теплоснабжения - 0,3778 км

Радиус эффективного  
теплоснабжения - 0,0370 км

Радиус эффективного  
теплоснабжения - 0,2365 км

Условные обозначения:

- погрбимтели от котельной МИС
- погрбимтели от котельной ДК
- погрбимтели от котельной БМК-7,5
- погрбимтели от котельной Баня и ДК

Радиус эффективного теплоснабжения Котельные Бани, ДК, БМК-7,5, МИС	ИДП	Исполнитель Технокомпозит
	Лист 1	Листов 2